PRODESEG S.A.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESTACIÓN DE PISO/RISER PARA RED CONTRA INCENDIOS



DESCRIPCIÓN

Equipo diseñado para verificar y determinar lecturas de presión y activación por caudal, en sistemas de protección contra incendios; su cuerpo es fabricado en tubería de acero al carbón SCH 40 ASTM 106 sin costura mediante procesos de soldadura SMAW y procedimientos (WPS) aprobado bajo la norma ASME SECCION IX 2007.


Cuenta con un detector hidráulico de caudal certificado UL/FM, con mecanismo de retardo que evita las falsas alarmas; válvula cheque extremos ranurados, tipo “swing check valve”, presión de trabajo 300 PSI, listada UL y Aprobada por FM y una válvula bola Test & Drain que proporciona las funciones de prueba y drenaje; el montaje puede ser de tipo vertical u horizontal, su recubrimiento anticorrosivo en pintura electrostática y poliuretano le brinda una protección adecuada para la instalación en interiores y exteriores.

Adicionalmente cuenta con una válvula mariposa supervisada en hierro dúctil que le proporciona una capacidad de presión de trabajo de hasta 300 psi/2.068 kpa listada UL y aprobada FM.

El conjunto es fabricado y los equipos son ensamblados por PRODESEG S.A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AGUPR 249	AGUPR 250	AGUPR 251	AGUPR 252	AGUPR 253	AGUPR 255
RISER 2"	**RISER 2 1/2"**	**RISER 3"**	**RISER 4"**	**RISER 6"**	**RISER 8"**
Válvula mariposa 2" ranurada supervisada 300 PSI UL/FM	Válvula mariposa 2,1/2" ranurada supervisada 300 PSI UL/FM	Válvula mariposa 3" ranurada supervisada 300 PSI UL/FM	Válvula mariposa 4" ranurada supervisada 300 PSI UL/FM	Válvula mariposa 6" ranurada supervisada 300 PSI UL/FM	Válvula mariposa 8" ranurada supervisada 300 PSI UL/FM
Válvula cheque 2" ranurada 300 PSI UL/FM	Válvula cheque 2 1/2"ranurada 300 PSI UL/FM	Válvula cheque 3" ranurada 300 PSI UL/FM	Válvula cheque 4" ranurada 300 PSI UL/FM	Válvula cheque 6" ranurada 300 PSI UL/FM	Válvula cheque 8" ranurada 300 PSI UL/FM
Válvula bola 1" rosc prueba /dren 300 PSI UL/FM	Válvula bola 1" rosc prueba /dren 300 PSI UL/FM	Válvula bola 1" rosc prueba /dren 300 PSI UL/FM	Válvula bola 1" rosc prueba /dren 300 PSI UL/FM	Válvula bola 1" rosc prueba /dren 300 PSI UL/FM	Válvula bola 1" rosc prueba /dren 300 PSI UL/FM
Detector de flujo de 2" UL/FM	Detector de flujo de 2 1/2" UL/FM	Detector de flujo de 3" UL/FM	Detector de flujo de 4" UL/FM	Detector de flujo de 6" UL/FM	Detector de flujo de 8" UL/FM
Cuerpo control de piso 2"	Cuerpo control de piso 2 1/2"	Cuerpo control de piso 3"	Cuerpo control de piso 4"	Cuerpo control de piso 6"	Cuerpo control de piso 8"
Unión ranurada rígida 2"	Unión ranurada rígida 2 1/2"	Unión ranuraUL/FMda rígida 3"	Unión ranurada rígida 4"	Unión ranurada rígida 6"	Unión ranurada rígida 8"

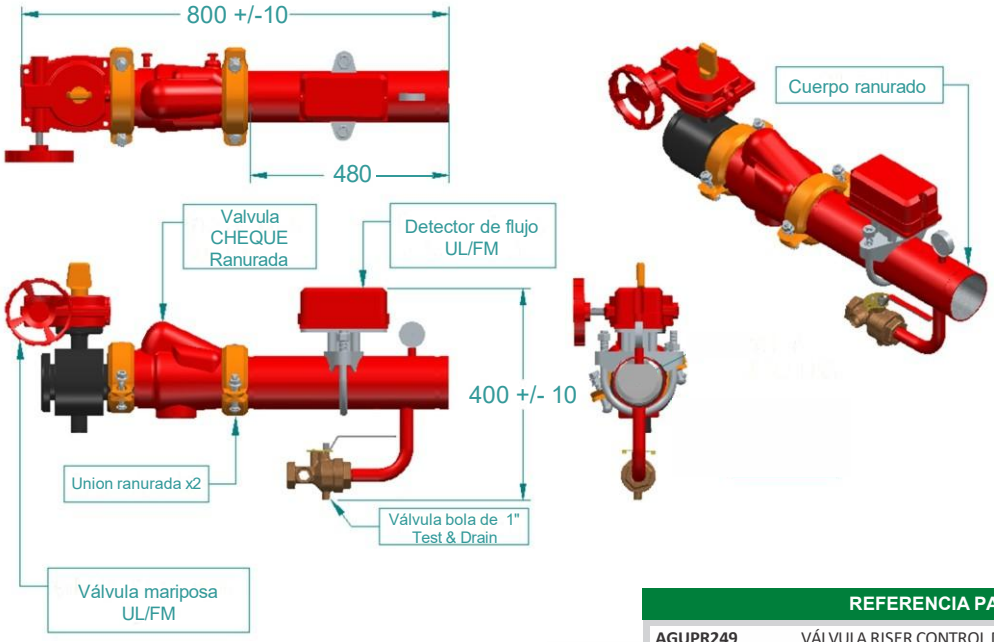

RECOMENDACIONES

La inspección, prueba y mantenimiento se debe realizar anualmente y después de cada operación, bajo los lineamientos del fabricante y de la norma NFPA-25 por personal capacitado y/o distribuidor autorizado por PRODESEG S.A

REFERENCIA PARA PEDIDOS

AGUPR249	VÁLVULA RISER CONTROL DE PISO 2" PRODESEG
AGUPR250	VÁLVULA RISER CONTROL DE PISO 2 1/2" PRODESEG
AGUPR251	VÁLVULA RISER CONTROL DE PISO 3" PRODESEG
AGUPR252	VÁLVULA RISER CONTROL DE PISO 4" PRODESEG
AGUPR253	VÁLVULA RISER CONTROL DE PISO 6" PRODESEG
AGUPR255	VÁLVULA RISER CONTROL DE PISO 8" PRODESEG