
CATALOGO DE PRODUCTOS

ASESORIA INTEGRAL EN INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRODESEG S.A.

ASESORÍA INTEGRAL EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



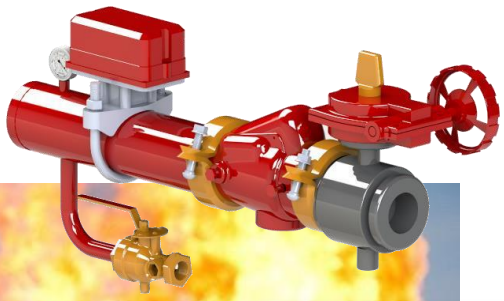








PRODESEG S.A.
ASESORÍA INTEGRAL EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESTACION DE PISO - RISER
MODELO: RED CONTRA INCENDIOS

DESCRIPCION

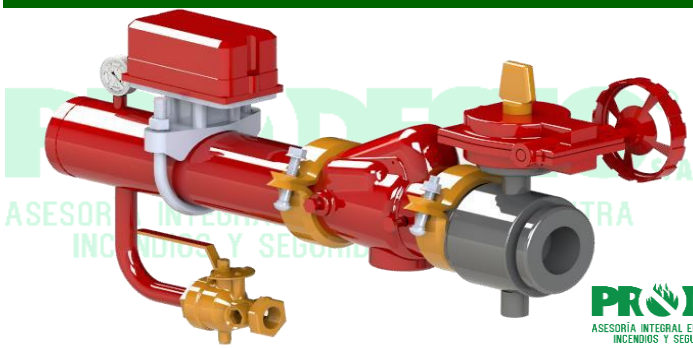

Equipo Diseñado para verificar y determinar lecturas de caudal y presión en redes contra incendio, en ambientes de alto riesgo, su cuerpo es fabricado en tubería de acero al carbón SCH 40 ASTM 106 sin costura mediante procesos de soldadura SMAW y procedimiento (WPS) aprobado bajo la norma ASME SECCION IX/2007.


Cuenta con un Detector hidraulico certificado UL / FM antireflujo con una valvula CHEQ que es utilizada en el sistema de extinción de incendios por sumersión en lluvia para la pista de regadera por control cerrado. su montaje puede ser de tipo de Vertical ú Horizaontal evaluado Bajo procesos de certificacion UL / FM y Su recubrimiento Anticorrosivo en pintura electroestacica en poliuretano le brinda una proteccion al ambiente.

Su rigurosa inspeccion de ensayo por tintas penetrantes y la toma de placas radiográficas a las juntas soldadas, certifican el cumplimiento de los requisitos de calidad más exigentes que existen en la industria actualmente. Adicionalmente cuenta con una válvula mariposa supervisada en hierro ductil que le proporciona una capasidad de presion de trabajo de hasta 300 psi/2.068 kPa. Listada UL y aprobada FM, marca GLOBE. distribuida por PRODESEG S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

AGUPR249 - C | **AGUPR 250 - C** | **AGUPR 252 - C** | **AGUPR 253 - C** | **AGUPR - C**

RISER 2"		RISER - 2 1/2"		RISER - 4"		RISER - 6"		RISER - 8"	
	VÁLVULA MARIP 2" RANURADA SUP ERVISADA 300P SI UL/FM GLOBE	VALGL225	VÁLVULA MARIP 2.1/2" RANURADA SUP ERVISADA 300P SI UL/FM GLOBE	VALGL240	VÁLVULA MARIP 2.1/2" RANURADA SUP ERVISADA 300P SI UL/FM GLOBE	VALGL260	VÁLVULA MARIP 2.1/2" RANURADA SUP ERVISADA 300P SI UL/FM GLOBE	VALGL280	VÁLVULA MARIP 2.1/2" RANURADA SUP ERVISADA 300P SI UL/FM GLOBE
VALGL120	VÁLVULA CHEQ 2" RANUR 300P SI GLOBE UL/FM HIERR	VALGL125	VÁLVULA CHEQ 2,5" RANUR 300P SI GLOBE UL/FM HIERR	VALGL140	VÁLVULA CHEQ 2,5" RANUR 300P SI GLOBE UL/FM HIERR	VALGL160	VÁLVULA CHEQ 2,5" RANUR 300P SI GLOBE UL/FM HIERR		VÁLVULA CHEQ 2,5" RANUR 300P SI GLOBE UL/FM HIERR
VALGI121	VÁLVULA BOLA 1" ROSC P RUEBA/DREN 300P SI UL/FM BRONCE GIACOMI	VALGI121	VÁLVULA BOLA 1" ROSC P RUEBA/DREN 300P SI UL/FM BRONCE GIACOMI	VALGI121	VÁLVULA BOLA 1" ROSC P RUEBA/DREN 300P SI UL/FM BRONCE GIACOMI	VALGI121	VÁLVULA BOLA 1" ROSC P RUEBA/DREN 300P SI UL/FM BRONCE GIACOMI	VALGI121	VÁLVULA BOLA 1" ROSC P RUEBA/DREN 300P SI UL/FM BRONCE GIACOMI
DETSY120	DETECTOR DE FLUJO DE 2" SYSTEM SENSOR UL/FM	DETSY125	DETECTOR DE FLUJO DE 2.1/2" SYSTEM SENSOR UL/FM	DETSY140	DETECTOR DE FLUJO DE 4" SYSTEM SENSOR UL/FM	DETSY160	DETECTOR DE FLUJO DE 6" SYSTEM SENSOR UL/FM	DETSY180	DETECTOR DE FLUJO DE 8" SYSTEM SENSOR UL/FM
ACCPR381	CUERP O CONTROL DE P ISO 2"	ACCPR382	CUERP O CONTROL DE P ISO 2 1/2"	ACCPR384	CUERP O CONTROL DE P ISO 4"	ACCPR386	CUERP O CONTROL DE P ISO 6"		CUERP O CONTROL DE P ISO 8"
MTUNI037	UNION RANURADA RIGIDA 2"	MTUNI038	UNION RANURADA RIGIDA 2 1/2"		NO EXISTE		NO EXISTE		NO EXISTE

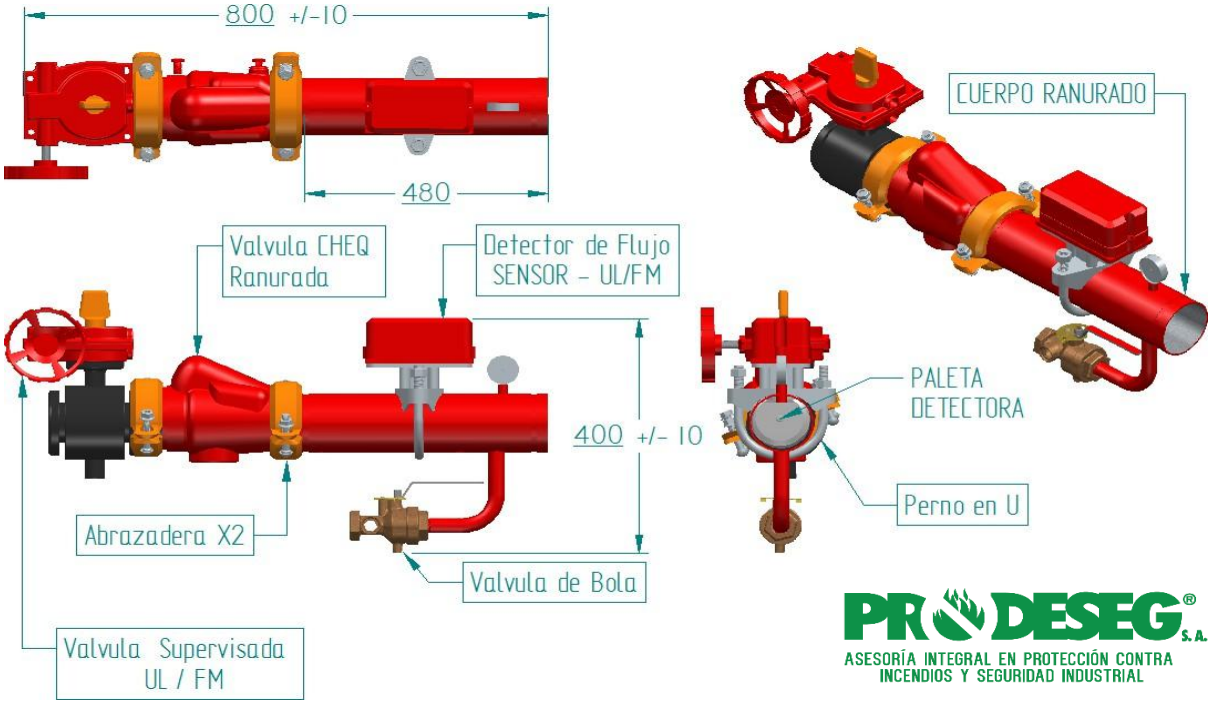

PRODESEG S.A.
ASESORÍA INTEGRAL EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO

La inspección, prueba y mantenimiento se debe realizar anualmente y después de cada operación, bajo los lineamientos del fabricante y de la norma NFPA-25 por personal capacitado y/o distribuidor autorizado por PRODESEG S.A.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

CODIGO	
DESCRIPCION	ESTACION DE PISO
REFERENCIA	RED CONTRA INCENDIOS

PRODESEG S.A.
ASESORÍA INTEGRAL EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESTACION DE PISO - RISER
MODELO: RED CONTRA INCENDIOS

DESCRIPCION



Equipo Diseñado para verificar y determinar lecturas de caudal y presión en redes contra incendio, en ambientes de alto riesgo, su cuerpo es fabricado en tubería de acero al carbón SCH 40 ASTM 106 sin costura mediante procesos de soldadura SMAW y procedimiento (WPS) aprobado bajo la norma ASME SECCION IX/2007.


Cuenta con un Detector hidraulico certificado UL / FM antireflujo con una valvula CHEQ que es utilizada en el sistema de extinción de incendios por sumersión en lluvia para la pista de regadera por control cerrado. su montaje puede ser de tipo de Vertical ú Horizaontal evaluado Bajo procesos de certificacion UL / FM y Su recubrimiento Anticorrosivo en pintura electroestacica en poliuretano le brinda una proteccion al ambiente.

Su rigurosa inspeccion de ensayo por tintas penetrantes y la toma de placas radiográficas a las juntas soldadas, certifican el cumplimiento de los requisitos de calidad más exigentes que existen en la industria actualmente. Adicionalmente cuenta con una válvula mariposa supervisada en hierro ductil que le proporciona una capasidad de presion de trabajo de hasta 300 psi/2.068 kPa. Listada UL y aprobada FM, marca GLOBE. distribuida por PRODESEG S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

AGUPR - C | **AGUPR 250 - C** | **AGUPR 251 - C** | **AGUPR 252 - C** | **AGUPR 253 - C**

RISER 2"		RISER - 2 1/2"		RISER - 4"		RISER - 6"		RISER - 8"	
	VÁLVULA MARIP 2" RANURADA SUP ERVISADA 300P SI UL/FM GLOBE	VALGL225	VÁLVULA MARIP 2.1/2" RANURADA SUP ERVISADA 300P SI UL/FM GLOBE	VALGL240	VÁLVULA MARIP 2.1/2" RANURADA SUP ERVISADA 300P SI UL/FM GLOBE	VALGL260	VÁLVULA MARIP 2.1/2" RANURADA SUP ERVISADA 300P SI UL/FM GLOBE	VALGL280	VÁLVULA MARIP 2.1/2" RANURADA SUP ERVISADA 300P SI UL/FM GLOBE
VALGL120	VÁLVULA CHEQ 2" RANUR 300P SI GLOBE UL/FM HIERR	VALGL125	VÁLVULA CHEQ 2,5" RANUR 300P SI GLOBE UL/FM HIERR	VALGL140	VÁLVULA CHEQ 2,5" RANUR 300P SI GLOBE UL/FM HIERR	VALGL160	VÁLVULA CHEQ 2,5" RANUR 300P SI GLOBE UL/FM HIERR		VÁLVULA CHEQ 2,5" RANUR 300P SI GLOBE UL/FM HIERR
VALGI121	VÁLVULA BOLA 1" ROSC P RUEBA/DREN 300P SI UL/FM BRONCE GIACOMI	VALGI121	VÁLVULA BOLA 1" ROSC P RUEBA/DREN 300P SI UL/FM BRONCE GIACOMI	VALGI121	VÁLVULA BOLA 1" ROSC P RUEBA/DREN 300P SI UL/FM BRONCE GIACOMI	VALGI121	VÁLVULA BOLA 1" ROSC P RUEBA/DREN 300P SI UL/FM BRONCE GIACOMI	VALGI121	VÁLVULA BOLA 1" ROSC P RUEBA/DREN 300P SI UL/FM BRONCE GIACOMI
DETSY120	DETECTOR DE FLUJO DE 2" SYSTEM SENSOR UL/FM	DETSY125	DETECTOR DE FLUJO DE 2.1/2" SYSTEM SENSOR UL/FM	DETSY140	DETECTOR DE FLUJO DE 4" SYSTEM SENSOR UL/FM	DETSY160	DETECTOR DE FLUJO DE 6" SYSTEM SENSOR UL/FM	DETSY180	DETECTOR DE FLUJO DE 8" SYSTEM SENSOR UL/FM
ACCPR381	CUERP O CONTROL DE P ISO 2"	ACCPR382	CUERP O CONTROL DE P ISO 2 1/2"	ACCPR384	CUERP O CONTROL DE P ISO 4"	ACCPR386	CUERP O CONTROL DE P ISO 6"		CUERP O CONTROL DE P ISO 8"
MTUNI037	UNION RANURADA RIGIDA 2"	MTUNI038	UNION RANURADA RIGIDA 2 1/2"		NO EXISTE		NO EXISTE		NO EXISTE

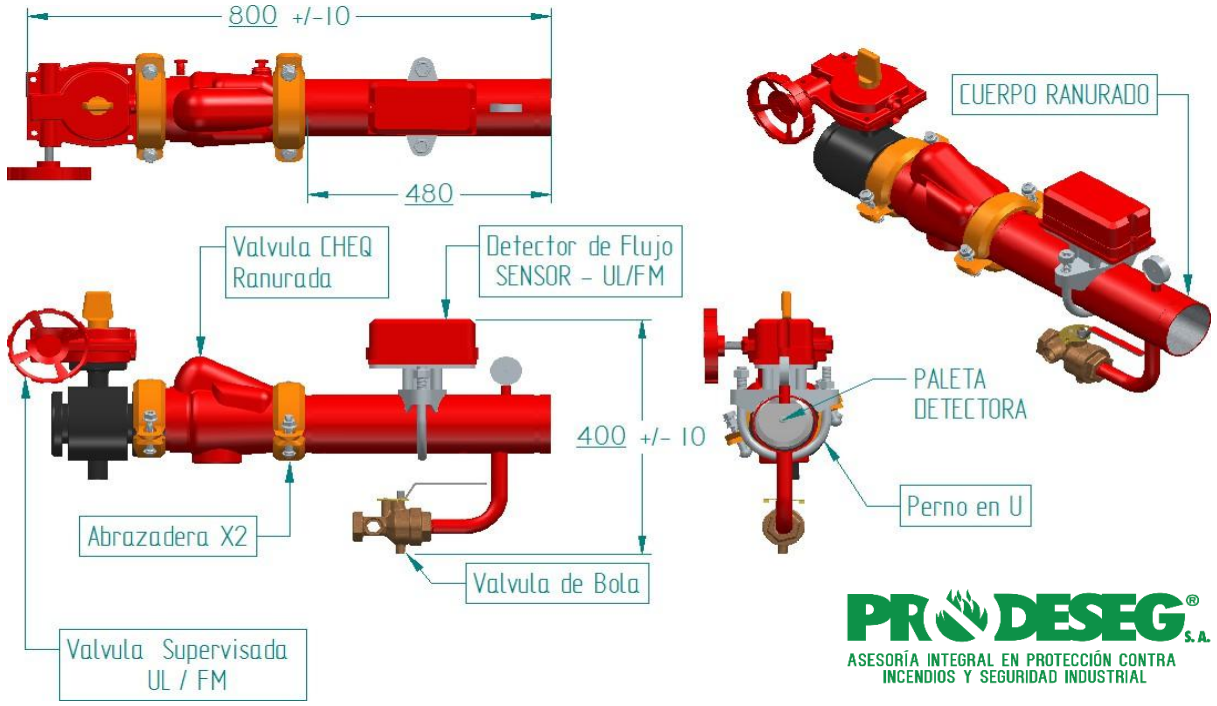

PRODESEG S.A.
ASESORÍA INTEGRAL EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO

La inspección, prueba y mantenimiento se debe realizar anualmente y después de cada operación, bajo los lineamientos del fabricante y de la norma NFPA-25 por personal capacitado y/o distribuidor autorizado por PRODESEG S.A.

REFERENCIA PARA PEDIDOS

CODIGO	
DESCRIPCION	ESTACION DE PISO
REFERENCIA	RED CONTRA INCENDIOS